

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

CABLE CROSSOVER (KÜÇÜK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.1-Makine kullanıcıların chest, butterfly, shoulder, lat, biceps, triceps, gluteus, kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlamalıdır.
- 1.2-Sehpa profilleri 3 mm kalınlığında kare olmalıdır, elips veya boru profil olmamalıdır.
- 1.3-Makinenin ağırlık bloğunda toplam 75×75 kg (yüzelli) ağırlık olup ağırlık artışları 5'er kg aralıklarla yapılmalıdır.
- 1.4-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmıştır ve kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.5-Makinede çalışmak için tutulan kollar sert plastik malzemeden olmalıdır.
- 1.6-Makine çalışma kolları istenilen bar ile çalışmaya imkan sağlayan çıkarılıp takılabilir klipsli özellikte olmalıdır.
- 1.7-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve fırınlanmış olmalıdır.
- 1.8-Makine ağırlık çalışma aparatları çalıştırılmak istenilen kas grubuna göre aşağı ve yukarı ayarlanabilmelidir.
- 1.9-Makinenin önünde ve arkasında dar ve geniş açılarda çalışmaya imkan sağlayan barfiks çekme aparatları olmalıdır. Bu aparatın tutma kolları ellerin kaymaması için kauçuk kaplama olmalıdır.
- 1.10-Makinede 6 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar olmalıdır.
- 1.11-Makine çalışma ağırlık kasası ve arka tarafındaki destek profilleri bükme olmalıdır.
- 1.12-Makine çalışma ağırlıkları arkadan ve önden yarım metal kapaklar ile kapatılmış olmalıdır. Ağırlık ayarının yapıldığı bölge kadar açık alan açık olmalıdır.
- 1.13-Ağırlıklar mıknatıslı pim aracılığı ile değiştirilmelidir ve pim kaybolmaması için ağırlık miline bağlı olmalıdır.
- 1.14-Makine kablo sistemi ile çalışır. Kablo sistemi 6 mm kalınlığında 7 ayrı çelik kablodan oluşup her birinin içinden asgari 19 ad çelik tel geçecek özellikte olmalıdır.
- 1.15-Makine ebatları en az 1950×1040×2350 cm (±5) olmalıdır.
- 1.16-Makine kullanıcı hataları dışındaki mekanik arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.17-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır
- 2.2- 10 yıl yedek parça bulundurulmalıdır
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.


ALI PARŞOT
İşl. İşt. Koor. Şb. Md

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

CABLE CROSSOVER (BÜYÜK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1-Makine kullanıcıların chest, butterfly, shoulder, lat, biceps, triceps, gluteus, kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlamalıdır.
- 1.2-Sehpa profilleri 3 mm kalınlığında kare olmalıdır, elips veya boru profil olmamalıdır.
- 1.3-Makinenin ağırlık bloğunda toplam 75×75 kg (yüzelli) ağırlık olup ağırlık artışları 5'er kg aralıklarla yapılmalıdır.
- 1.4-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmıştır ve kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.5-Makinede çalışmak için tutulan kollar sert plastik malzemeden olmalıdır.
- 1.6-Makine çalışma kolları istenilen bar ile çalışmaya imkan sağlayan çıkarılıp takılabilir klipsli özellikte olmalıdır.
- 1.7-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve fırınlanmış olmalıdır.
- 1.8-Makine ağırlık çalışma aparatları çalıştırılmak istenilen kas grubuna göre aşağı ve yukarı ayarlanabilmelidir.
- 1.9-Makinenin önünde ve arkasında dar ve geniş açılarda çalışmaya imkan sağlayan barfiks çekme aparatları olmalıdır. Bu aparatın tutma kolları ellerin kaymaması için kauçuk kaplama olmalıdır.
- 1.10-Makinede 6 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar olmalıdır.
- 1.11-Makine çalışma ağırlık kasası ve arka tarafındaki destek profilleri bükme olmalıdır.
- 1.12-Makine çalışma ağırlıkları arkadan ve önden yarım metal kapaklar ile kapatılmış olmalıdır. Ağırlık ayarının yapıldığı bölge kadar açık alan açık olmalıdır.
- 1.13-Ağırlıklar mıknatıslı pim aracılığı ile değiştirilmelidir ve pim kaybolmaması için ağırlık miline bağlı olmalıdır.
- 1.14-Makine kablo sistemi ile çalışır. Kablo sistemi 6 mm kalınlığında 7 ayrı çelik kablodan oluşup her birinin içinden asgari 19 ad çelik tel geçecek özellikte olmalıdır.
- 1.15-Makine ebatları en az 3800×720×2300 cm (±5) olmalıdır.
- 1.16-Makinenin toplam ağırlığı en az 250 kg (±5) olmalıdır.
- 1.17-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.18-Makine kullanıcı hataları dışındaki mekanik arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.


ALİ PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

SHOULDER PRESS MACHINE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1-Makine profesyonel kullanıma uygun ve kullanıcıların omuz kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlamalıdır.
- 2-Makine çalışma tutma kolları ellerin kaymaması için plastik veya kauçuk kaplama olmalıdır.
- 3-Makine çalışma kolları birbirinden bağımsız olarak hareket edebilmelidir.
- 1.4-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.5-Makine ön kapağı üstünde kapağa gömülü olarak sabitlenmiş 36×16 cm (±2) ölçülerinde bir platform olmalıdır.
- 1.6-Bu platformun üstünde yapılan egzersiz ile ilgili bilgilerin takip edilebilmesi için 2×4,5 cm ölçülerinde 2 adet LCD ekran sayaç olmalıdır. Bu ekranlarda zaman ve yapılan tekrar sayısı takip edilebilmelidir. Her çalışmadan sonra ekranı sıfırlayabilmek için ise 1 adet reset tuşu olmalıdır.
- 1.7-Makinede suluk ve havlu asmak için askı olmalıdır.
- 1.8-Platformda ki sayacın altında hareketin nasıl yapıldığını gösteren insan figürlü şemalar, makinenin ismi, kullanım ile ilgili talimatlar ve güvenlik uyarı yazıları olmalıdır. Bu yazılar evrensel bir dil olan İngilizce olmalıdır.
- 1.9-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.10-Makine 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.11-Makinenin döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.12-Makinede en az 3 adet minder olmalıdır.
- 1.13-Makinenin ağırlık bloğunun arkası ve önü sert plastik malzeme ile kapatılmış olmalıdır. Ön kapakta estetik bir görünüm olması için kabartmalı desen olmalıdır, ağırlık uyarı yapılabilecek kadar ise açık alan olmalıdır.
- 1.14-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- 1.15-Makinede en az 4 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar olmalıdır.
- 1.16-Makine oturma koltuğu kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır ve ayar mekanizması kaybolmaması ve yerinden çıkmaması için makineye sabit olmalıdır.
- 1.17-Kullanıcının kişisel ayarlarını yapacağı kol, buton veya düğmelerin hepsi aynı renkte olmalıdır. Böylece kullanıcı ne tür ayarlamalar yapması gerektiğini anlayabilmeli ve ayarlamaları kolayca yapabilmelidir.
- 1.18-Makine kablo sistemi ile çalışmalıdır. Kablo sistemi en az 6 mm kalınlığında 7 ayrı çelik kablodan oluşup her birinin içinden asgari 19 ad çelik tel geçecek özellikte olmalıdır.
- 1.19-Güvenlik açısından makara, kablonun içerisinden çıkmasını önleyici şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 1.20-Makine çalışma ağırlığı en az 80 (seksen) kg olmalıdır. Ağırlıklar mıknatıslı pim aracılığı ile değiştirilmelidir ve pim kaybolmaması için ağırlık miline bağlı olmalıdır.
- 1.21-Makine çalışma ağırlık plakaları uzun dayanım için kesme çelik olmalıdır. Kesinlikle döküm olmamalıdır.
- 1.22-Makine ebatları en az 166×155×168 cm (±5) olmalıdır.
- 1.23-Makinenin toplam ağırlığı en az 193 kg (±5) olmalıdır.
- 1.24-Makine kullanıcı hatası dışındaki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.25-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

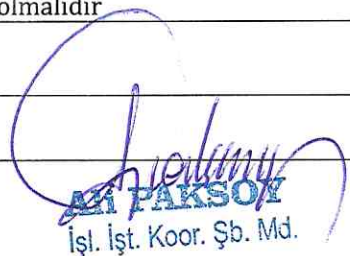
- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:10 yıl yedek parça bulundurmamalıdır.
- 2.3- Kalite Standardı: Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.


Ali PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md.

CHEST PRESS MACHINE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1-Makine profesyonel kullanıma uygun ve kullanıcıların göğüs kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlamalıdır.
- 1.2-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.3-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.4-Makine 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.5-Makinenin döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.6-Makinede en az 3 adet minder olmalıdır.
- 1.7-Makine çalışma tutma kolları ellerin kaymaması için kauçuk veya plastik malzemeden olmalıdır.
- 1.8-Makine ön kapağı üstünde kapağa gömülü olarak sabitlenmiş 36×16 cm (±2) ölçülerinde bir platform olmalıdır.
- 1.9-Bu platformun üstünde yapılan egzersiz ile ilgili bilgilerin takip edilebilmesi için 2×4,5 cm ölçülerinde 2 adet LCD ekran sayaç olmalıdır. Bu ekranlarda zaman ve yapılan tekrar sayısı takip edilebilmelidir. Her çalışmadan sonra ekranı sıfırlayabilmek için ise 1 adet reset tuşu olmalıdır.
- 1.10-Platformda ki sayacın altında hareketin nasıl yapıldığını gösteren insan figürlü şemalar, makinenin ismi, kullanım ile ilgili talimatlar ve güvenlik uyarı yazıları olmalıdır. Bu yazılar evrensel bir dil olan İngilizce olmalıdır.
- 1.11-Makinede suluk ve havlu asmak için askı olmalıdır.
- 1.12-Makinenin ağırlık bloğunun arkası ve önü sert plastik malzeme ile kapatılmış olmalıdır. Ön kapakta estetik bir görünüm olması için kabartmalı desen olmalıdır, ağırlık uyarı yapılabilecek kadar ise açık alan olmalıdır.
- 1.13-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- 1.14-Makinede en az 4 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar olmalıdır.
- 1.15-Makine oturma koltuğu kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır ve ayar mekanizması kaybolmaması ve yerinden çıkmaması için makineye sabit olmalıdır.
- 1.16-Kullanıcının kişisel ayarlarını yapacağı kol, buton veya düğmelerin hepsi aynı renkte olmalıdır. Böylece kullanıcı ne tür ayarlamalar yapması gerektiğini anlayabilmeli ve ayarlamaları kolayca yapabilmelidir.
- 1.17-Makine kablo sistemi ile çalışmalıdır. Kablo sistemi en az 6 mm kalınlığında 7 ayrı çelik kablodan oluşup her birinin içinden asgari 19 ad çelik tel geçecek özellikte olmalıdır.
- 1.18-Güvenlik açısından makara, kablonun içerisinden çıkmasını önleyici şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 1.19-Makine çalışma ağırlığı en az 100 (yüz) kg olmalıdır. Ağırlıklar mıknatıslı pim aracılığı ile değiştirilmelidir ve pim kaybolmaması için ağırlık miline bağlı olmalıdır.
- 1.20-Makine çalışma ağırlık plakaları uzun dayanım için kesme çelik olmalıdır. Kesinlikle döküm olmamalıdır.
- 1.21-Makine ebatları en az 156×114×168 cm (±5) olmalıdır.
- 1.22-Makinenin toplam ağırlığı en az 211 kg (±5) olmalıdır.
- 1.23-Makine kullanıcı hatası dışındaki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.24-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

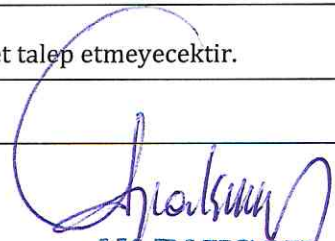
- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK: 10 yıl yedek parça bulundurulmalıdır.
- 2.3- Kalite Standardı: : Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır
- 2.4- Ambalaj Özellikleri :Sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Makinenin montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. İdareden ücret talep etmeyecektir.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

ROMAN CHAIR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Ürün kullanıcıların karın bölgesini çalıştırıcı niteliğinde olmalıdır.
- 1.2- En az 4 tane yere temas eden ayakları olmalıdır.
- 1.3- Ayakların zemine zarar vermemesi için plastik pabuçlu olmalıdır.
- 1.4- Makinede kullanıcının sabit kalabilmesi için 2 adet silindir şeklinde ayak dayama minderi bulunmalıdır.
- 1.5- Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmayacaktır.
- 1.6- Makinenin döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.7- Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- 1.8- Makinenin ağırlığı en az 48 kg olmalıdır.
- 1.9- Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

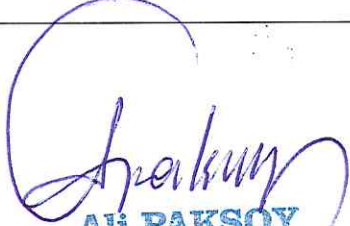
- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- 10 yıl parça bulundurulmalıdır.
- 2.3- Kalite Standardı: yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi bulundurulmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalajlama ile teslim edilecektir. Firmanın yetkili ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Makinenin montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. İdareden ücret talep edilmeyecektir.

3.4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 3.4.1- idarenin belirlediği gün ve sürede yapılacaktır.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

ABDOMİNAL BENCH MACHINE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1-Makine kullanıcıların karın kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlamalıdır.
- 1.2-Makinede hareketin nasıl yapıldığını gösteren insan figürlü şemalar olmalıdır.
- 1.3-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.4-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.5-Makine 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.6-Makine oturma minderi yanlarında destek tutma kolları olmalıdır. Bu kollar elin kaymaması için kauçuk kaplama ve kapamaları alüminyum malzemeden olmalıdır.
- 1.7-Makine sırt dayama minderi doğru açıda çalışmaya imkan sağlaması için bel hizasında ve geriye doğru eğimli olmalıdır.
- 1.8-Makinenin döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.9-Makinede en az 3 adet minder olmalıdır.
- 1.10-Makinede kullanıcının boyuna göre 2 adet ayak destek platformu olmalıdır. Bu platform silindir ve ayakların kaymaması için plastik kaplama olmalıdır.
- 1.11-Makine göğüs dayama silindir minderi pim aracılığı ile kullanıcı boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır.
- 1.12-Makine çalışma ağırlığı en az 80 (seksen) kg olmalıdır. Ağırlıklar mıknatıslı pim aracılığı ile değiştirilmelidir ve pim kaybolmaması için ağırlık miline bağlı olmalıdır.
- 1.13-Makine çalışma ağırlık plakaları uzun dayanım için kesme çelik olmalıdır. Kesinlikle döküm olmamalıdır.
- 1.14-Makinenin ağırlık bloğu arkası metal ön tarafı koyu renk fiberglas malzeme kapaklar ile kapatılmış olmalıdır. Ön kapakta ağırlık ayarı yapılabilecek kadar açık alan olmalıdır.
- 1.15-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- 1.16-Makinede en az 4 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar olmalıdır.
- 1.17-Kullanıcının kişisel ayarlarını yapacağı kol, buton veya düğmelerin hepsi aynı renkte olmalıdır. Böylece kullanıcı ne tür ayarlamalar yapması gerektiğini anlayabilmeli ve ayarlamaları kolayca yapabilmelidir.
- 1.18-Makine kablo sistemi ile çalışmalıdır. Kablo sistemi en az 6 mm kalınlığında 7 ayrı çelik kablodan oluşup her birinin içinden asgari 19 ad çelik tel geçecek özellikte olmalıdır.
- 1.19-Güvenlik açısından makara, kablonun içerisinden çıkmasını önleyici şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 1.20-Makine ebatları en az 121×115×164 cm (±5) olmalıdır.
- 1.21-Makinenin toplam ağırlığı en az 198 kg (±5) olmalıdır.
- 1.22-Makine kullanıcı hatası dışındaki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

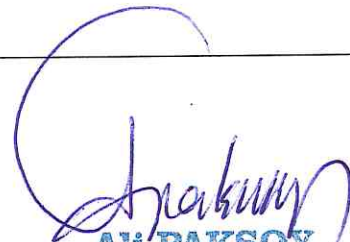
- 2.1- Garanti Süresi: En az yıl garanti süresi olmalıdır.
- 2.2- STK: 10 yıl yedek parça bulundurulmalıdır.
- 2.3- Kalite Standardı: yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

BENCH PRESS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Profil kalınlığı en az 3 mm olmalıdır.
- 1.2- Sehpa ağırlığı en az 63 kg olmalıdır.
- 1.3- Kurulu ebatları en az 1730*1640*1270 mm olmalıdır.
- 1.4- Profillerde elektro statik boya olmalıdır.
- 1.5-Omurganızın dik durmasına ve duruşunuzun düzelmesine yardımcı olmalıdır.
- 1.6-Ergonomik özel diyazn döşemeye sahip olmalıdır.
- 1.7-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

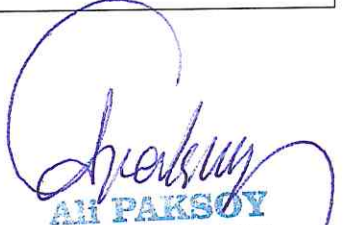
- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- 10 yıl yedek parça bulundurmaktadır.
- 2.3- STK:
- 2.4- Kalite Standardı:
- 2.5- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

4.1-


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

FLANSH STANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Sehpada en az 6 adet olimpik plaka asma barı olmalıdır.Bu barlar en az 3 adet plaka saklayabilmelidir.
- 1.2- Sehpada en az 3 adet yerle temas eden ayak olmalıdır.Bu ayaklar zemine zarar vermemek amacıyla yüksek yoğunluklu plastik papuçlar olmalıdır.
- 1.3-Sehpanın metal profilleri ekektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olacaktır.
- 1.4-Sehpa ortasında üçgen birleşim yerleri estetik bir görünüm için plastik malzeme ile kapatılmış olmalıdır.
- 1.5-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.6-Sehbanın ebatları en az 860*860*980 mm olmalıdır.
- 1.7-en az 10 yıl yedek parça bulunmalıdır.
- 1.8-Sehbanın toplam ağırlığı 26 kg olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- Kalite Standardı:
- 2.3- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirleyeceği sürede belirttiği adrese teslimat yapılacaktır.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KETTLEBELL 20-21 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Kettlebell üzerindeki kulpuyla gülleeye benzeyen bir egzersiz aleti olmalıdır.
- 1.2- Dengesi zor bir alet olduğu için aynı anda birçok kası harekete geçirebilir ve kasların fonksiyonel gücünü arttırabilir olmalıdır.
- 1.3- Ağırlığı yere koymadan bir hareketten diğerine geçme imkanı sağlamalıdır.
- 1.4- Kardiyo, güç, denge ve direnç egzersizi ihtiyacınızı karşılamalıdır.
- 1.5- Omurganızın dik durmasına ve duruşunuzun düzelmesine yardımcı olmalıdır.
- 1.6- Her yere taşınabilir ve her mekana uygun bir egzersiz aleti olmalıdır.
- 1.7- 20-21 kg olmalıdır.
- 1.8- Ürünün el tutma yerleri hariç kısmı vinily madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 1.9- Üzerinde kg si yazmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- 10 yıl yedek parça bulundurmamalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

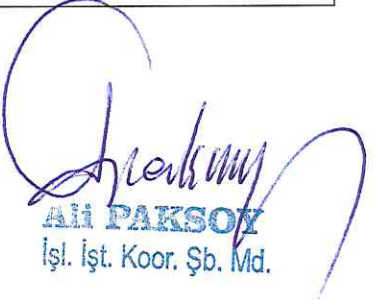
4.1-


İsmail PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KETTLEBELL 15-16 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1- Kettlebell üzerindeki kulpuyla gülle benzeyen bir egzersiz aleti olmalıdır. 1.2- Dengesi zor bir alet olduğu için aynı anda birçok kası harekete geçirebilir ve kasların fonksiyonel gücünü artırabilir olmalıdır. 1.3- Ağırlığı yere koymadan bir hareketten diğerine geçme imkanı sağlamalıdır. 1.4- Kardiyo, güç, denge ve direnç egzersizi ihtiyacınızı karşılamalıdır. 1.5- Omurganızın dik durmasına ve duruşunuzun düzelmesine yardımcı olmalıdır. 1.6- Her yere taşınabilir ve her mekana uygun bir egzersiz aleti olmalıdır. 1.7- 15-16 kg olmalıdır. 1.8- Ürünün el tutma yerleri hariç kısmı vinily madde ile kaplanmış olmalıdır. 1.9- Üzerinde kg si yazmalıdır.
2. KONTROL VE MUAYENE 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır. 2.2- 10 yıl yedek parça bulundurmamalıdır. 2.2- STK: 2.3- Kalite Standardı: 2.4- Ambalaj Özellikleri:
3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi 3.1-
4- Teslimat Süresi/Yeri/ 4.1-


ALI PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

OLİMPİK BAR 180 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1- Bar olimpik özellikte olup ağırlık diski takma kısımları 5 cm çapında olmalıdır. 1.2- Tutma yeri krom olmalıdır. 1.3- Krom kaplı mil olmalıdır. 1.4- Bar çapı 50 mm olmalıdır. 1.5- Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır. 1.6- Taşıma kapasitesi 300-350 kg olmalıdır. 1.7- Barın ağırlığı en az 15 kg olmalıdır.
2. KONTROL VE MUAYENE 2.1- Garanti Süresi: 2.2- Kalite Standardı: 2.3- Ambalaj Özellikleri:
3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi 3.1-
4- Teslimat Süresi/Yeri/ 4.1- İdarenin belirleyeceği sürede belirttiği adrese teslimat yapılacaktır.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

OLİMPİK BAR 218 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Bar olimpik özellikte olup ağırlık diski takma kısımları 5 cm çapında olmalıdır.
- 1.2-Tutma yeri krom olmalıdır.
- 1.3-Krom kaplı mil olmalıdır.
- 1.4-Bar çapı 50 mm olmalıdır.
- 1.5-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır.
- 1.6-Taşıma kapasitesi 300-350 kg olmalıdır.
- 1.7-Barın ağırlığı en az 20 kg olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- Kalite Standardı:
- 2.3- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirleyeceği sürede belirttiği adrese teslimat yapılacaktır.


ALİ PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 45 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.
- 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.
- 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.
- 1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.
- 1.6- 45 kg olmalıdır.
- 1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.
- 1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

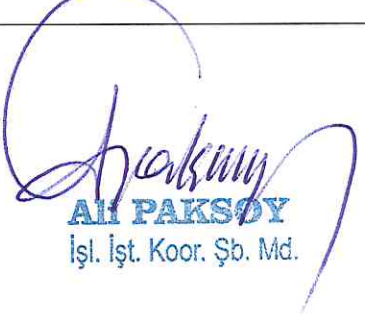
- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 40 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.
- 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.
- 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.
- 1.5- İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.
- 1.6- 40 kg olmalıdır.
- 1.7- Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.
- 1.8- Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 35 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.
- 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.
- 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.
- 1.5- İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.
- 1.6- 35 kg olmalıdır.
- 1.7- Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.
- 1.8- Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


AN/PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 30 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.
- 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.
- 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.
- 1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.
- 1.6- 30 kg olmalıdır.
- 1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.
- 1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 27,5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- | |
|--|
| <p>1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.</p> <p>1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.</p> <p>1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.</p> <p>1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.</p> <p>1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.</p> <p>1.6- 27,5 kg olmalıdır.</p> <p>1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.</p> <p>1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır</p> |
|--|

2. KONTROL VE MUAYENE

- | |
|--|
| <p>2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.</p> <p>2.2- STK:</p> <p>2.3- Kalite Standardı:</p> <p>2.4- Ambalaj Özellikleri:</p> |
|--|

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- | |
|---|
| <p>4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.</p> |
|---|


ALI PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 22,5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- | |
|--|
| <p>1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.</p> <p>1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.</p> <p>1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.</p> <p>1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.</p> <p>1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.</p> <p>1.6- 22,5 kg olmalıdır.</p> <p>1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.</p> <p>1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır</p> |
|--|

2. KONTROL VE MUAYENE

- | |
|--|
| <p>2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.</p> <p>2.2- STK:</p> <p>2.3- Kalite Standardı:</p> <p>2.4- Ambalaj Özellikleri:</p> |
|--|

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- | |
|---|
| <p>4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.</p> |
|---|


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 25 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.
- 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.
- 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.
- 1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.
- 1.6- 25 kg olmalıdır.
- 1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.
- 1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 20 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.
- 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.
- 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.
- 1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.
- 1.6- 20 kg olmalıdır.
- 1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.
- 1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

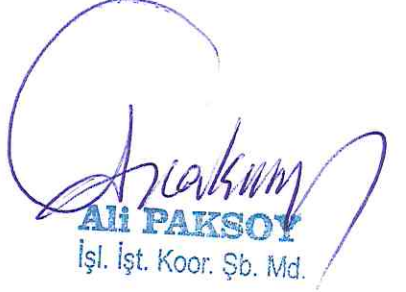
- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 17,5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.
- 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.
- 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.
- 1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.
- 1.6- 17,5 kg olmalıdır.
- 1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.
- 1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 15 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- | |
|--|
| <p>1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.</p> <p>1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.</p> <p>1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.</p> <p>1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.</p> <p>1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.</p> <p>1.6- 15 kg olmalıdır.</p> <p>1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.</p> <p>1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır</p> |
|--|

2. KONTROL VE MUAYENE

- | |
|--|
| <p>2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.</p> <p>2.2- STK:</p> <p>2.3- Kalite Standardı:</p> <p>2.4- Ambalaj Özellikleri:</p> |
|--|

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- | |
|---|
| <p>4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.</p> |
|---|


ALİ PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 12,5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- | |
|--|
| <p>1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.</p> <p>1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.</p> <p>1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.</p> <p>1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.</p> <p>1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.</p> <p>1.6- 12,5 kg olmalıdır.</p> <p>1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.</p> <p>1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır</p> |
|--|

2. KONTROL VE MUAYENE

- | |
|--|
| <p>2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.</p> <p>2.2- STK:</p> <p>2.3- Kalite Standardı:</p> <p>2.4- Ambalaj Özellikleri:</p> |
|--|

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- | |
|---|
| <p>4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.</p> |
|---|


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 10 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.
- 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.
- 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.
- 1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.
- 1.6- 10 kg olmalıdır.
- 1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.
- 1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 7,5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır.
- 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.
- 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.
- 1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.
- 1.6- 7,5 kg olmalıdır.
- 1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.
- 1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


İBRAHİM PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1 Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır
- 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.
- 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.
- 1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.
- 1.6- 5 kg olmalıdır.
- 1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır.
- 1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 2,5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1- Demir döküm üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır. 1.2- Dambıllar yuvarlar formda olmalıdır. 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir. 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır. 1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır. 1.6- 2,5 kg olmalıdır. 1.7-Dambılların üzerinde kiloları yazmalıdır. 1.8-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır.
2. KONTROL VE MUAYENE 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır. 2.2- STK: 2.3- Kalite Standardı: 2.4- Ambalaj Özellikleri:
3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi 3.1-
4- Teslimat Süresi/Yeri/ 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


İSMAIL PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL STANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1- Sehpa en az 20 adet dumbell koyma yuvası olmalıdır. 1.2- Sehpa dumbell koyma yuvaları kauçuk kaymaz malzemeden olmalıdır. 1.3- Sehpa en az 4 adet yerle temas eden ayak olmalıdır,bu ayaklar zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik papuçlar olmalıdır. 1.4- Sehpanın biten kısımlarında plastik kapak olmalıdır. 1.5-Sehpanın parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmayacaktır. 1.6- Sehpanın metal profilleri elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır. 1.7-Sehpanın toplam ağırlığı 60 kg olmalıdır. 1.8-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
2. KONTROL VE MUAYENE 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır. 2.2- STK: 2.3- Kalite Standardı: 2.4- Ambalaj Özellikleri:
3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi 3.1-
4- Teslimat Süresi/Yeri/ 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

YATAY BİSİKLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1-Bisiklet profesyonel kullanıma uygun, çok yoğun, büyük spor salonlarında kullanılabilir özellikte, dayanıklılıkta ve ergonomik tasarımı ile omurgalardaki stresi azaltabilecek özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
- 1.2-Bisiklet kullanıcıların kalça, alt ve üst bacak gruplarını çalıştırmalıdır.
- 1.3-Yatay bisiklette en az 32 cm (± 3) uzunluğunda 20 cm (± 2) genişliğinde ekran olmalıdır. Led ekran olup en az 1 büyük 6 küçük pencerede kullanıcı çalışma bilgileri takip edilebilmelidir.
- 1.4-Yatay bisiklette en az 11x12 cm (± 2) suluk koyma yuvası olmalıdır.
- 1.5-Yatay bisiklet eklem yerleri plastik kapak ile kapatılmış olmalıdır.
- 1.6-Yatay bisiklet taşıma kolaylığı için önde en az 2 adet tekerlek olmalıdır.
- 1.7-Yatay bisiklet self jeneratör sistemli olup pedal çevirmeye başladığında ekran açılmalıdır.
- 1.8-Yatay bisiklet disk ağırlığı en az 8,5 kg olmalıdır.
- 1.9-kranda time, speed, distance, calories, rpm, level, watt, pulse bilgileri takip edilebilir olmalıdır.
- 1.10-Yatay bisiklette en az 12 adet hazır program olmalıdır.
- 1.11-Bisiklette tuş paneli yanlarında hareketsiz sabit tutma kolları olmalıdır. Bu kollar kauçuk malzemeden olmalıdır.
- 1.12-Bisiklet oturma koltuğu kullanıcı boyuna göre ileri ve geri en az 50 cm (± 5) ayarlanabilir olmalıdır.
- Bisiklet oturma ve sırt dayama minderlerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.13-Oturma koltuğu yanlarında destek tutma kolları olmalıdır.
- 1.14-Kullanıcı egzersize başlamadan önce manuel olarak kalori ve zaman girerek ne kadar süre çalışmak istediğini veya ne kadar kalori yakmak istediğini kendisi belirleyip egzersize başlayabilmelidir.
- 1.15-Yatay bisiklet pedalı konforlu bir kullanım için kayışı kişiye göre ayarlanabilir olmalıdır.
- 1.16-Yatay bisikletin ağırlığı en az 52 kg (± 5) olmalıdır.
- 1.17-Maksimum kullanıcı ağırlığı taşıma kapasitesi en az 160 kg olmalıdır.
- 1.18-Yatay bisiklet egzersiz yaparken sallanmadan stabil şekilde dengede durması için en az 4 adet ayarlanabilir kauçuk takoz olmalıdır.
- 1.19-Bisikletin kurulu ebatları en az 152x58x113 cm (± 5) ölçülerinde olmalıdır.
- 1.20-Bisikletin gövdesi dayanıklı fırın boya veya elektrostatik boya ile boyanmış olmalıdır.
- 1.21-Bisiklet kullanıcı hatası dışında ki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.22-En az 32 seviyede dijital olarak sertlik derecesi ayarlanmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DİKEY BİSİKLET ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1-Bisiklet profesyonel kullanıma uygun, çok yoğun, büyük spor salonlarında kullanılabilir özellikte, dayanıklılıkta ve ergonomik tasarımı ile omurgalardaki stresi azaltabilecek özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
- 1.2-Bisiklet kullanıcıların kalça, alt ve üst baldır gruplarını çalıştırmalıdır.
- 3.1.3-Dikey bisiklette en az 32 cm (± 3) uzunluğunda 20 cm (± 2) genişliğinde ekran olmalıdır. Led ekran olup en az 1 büyük 6 küçük pencerede kullanıcı çalışma bilgileri takip edilebilmelidir.
- 1.4-Ekranda time, speed, distance, calories, rpm, level, watt, pulse bilgileri takip edilebilmelidir.
- 1.5-Dikey bisiklette en az 12 adet hazır program olmalıdır.
- 1.6-Bisiklette tuş paneli yanlarında ve önünde hareketsiz sabit tutma kolları olmalıdır.
- 1.7-Dikey bisiklet eklem yerleri plastik kapak ile kapatılmış olmalıdır.
- 1.8-Bisiklet oturma selesi kullanıcı boyuna göre aşağı ve yukarı en az 25 cm (± 3) ayarlanabilir olmalıdır.
- 1.9-Bisiklet oturma selesi minderinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmalıdır.
- 1.10-Dikey bisiklet taşıma kolaylığı için önde en az 2 adet tekerlek olmalıdır.
- 1.11-Dikey bisiklet self jeneratör sistemli olup pedal çevirmeye başladığında ekran açılmalıdır.
- 1.12-Dikey bisiklet diski arkada olmalıdır.
- 1.13-Kullanıcı egzersize başlamadan önce manuel olarak kalori ve zaman girerek ne kadar süre çalışmak istediğini veya ne kadar kalori yakmak istediğini kendisi belirleyip egzersize başlayabilir olmalıdır.
- 1.14-Dikey bisiklet pedalı konforlu bir kullanım için kayışı kişiye göre ayarlanabilir olmalıdır.
- 1.15-Dikey bisikletin ağırlığı en az 40 kg (± 5) olmalıdır.
- 1.16-Bisiklet disk ağırlığı en az 8,5 kg (± 2) olmalıdır.
- 1.17-Maksimum kullanıcı ağırlığı taşıma kapasitesi en az 160 kg olmalıdır.
- 1.18-Dikey bisiklet egzersiz yaparken sallanmadan stabil şekilde dengede durması için en az 4 adet ayarlanabilir kauçuk takoz olmalıdır.
- 1.19-Bisikletin kurulu ebatları en az 112×58×146 cm (± 5) ölçülerinde olmalıdır.
- 1.20-Bisikletin gövdesi dayanıklı fırın boya veya elektrostatik boya ile boyanmış olmalıdır.
- 1.21-Bisiklet kullanıcı hatası dışında ki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır
- 1.22-En az 32 seviyede dijital olarak sertlik derecesi ayarlanmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- 10 yıl yedek parça bulundurulmalıdır
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

3.4- Teslimat Süresi/Yeri/

3.4.1-


Ali PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- ELİPTİK BİSİKLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1-Bisiklet profesyonel kullanıma uygun, çok yoğun, büyük spor salonlarında kullanılabilir özellikte, dayanıklılıkta ve ergonomik tasarımı ile omurgalardaki stresi azaltabilecek özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
- 1.2-Bisiklet kullanıcıların kalça, alt ve üst baldır gruplarını çalıştırmalıdır.
- 1.3-Eliptik bisiklet hareketli tutma kolları en az 40 cm (± 3) uzunluğunda 15 cm (± 1) çapında kauçuk malzeme ile kaplanmış olup kaymayı önlemek için ön tarafında en az 22 cm (± 2) arka tarafında ise en az 18 cm (± 2) tırtıklı alanlar olmalıdır.
- 1.4-Eliptik bisiklette ayrıca hareketsiz tutma kolları olmalıdır. Bu kollar kauçuk malzemeden olup sağda 2 solda 2 toplamda 4 adet nabız ölçme sensörü olmalıdır.
- 1.5-Eliptik bisiklette en az 32 cm (± 3) uzunluğunda 20 cm (± 2) genişliğinde ekran olmalıdır. Led ekran olup en az 1 büyük 6 küçük pencerede kullanıcı çalışma bilgileri takip edilebilmelidir.
- 1.6-Eliptik bisiklette en az 11×12 cm (± 2) suluk koyma yuvası olmalıdır.
- 1.7-Eliptik bisiklet eklem yerleri plastik kapak ile kapatılmış olmalıdır..1.8-Eliptik bisiklet taşıma kolaylığı için önde en az 2 adet tekerlek olmalıdır.
- 1.9-Eliptik bisiklet self jeneratör sistemli olup pedal çevirmeye başlandığında ekran açılmalıdır.
- 1.10-Eliptik bisiklet diski arkada olmalıdır. Disk ağırlığı en az 8,5 kg olmalıdır.
- 1.11-Eliptik bisiklette en az 12 adet hazır çalışma programı olmalıdır.
- 1.12-Eliptik bisiklet ayak basma platformu kaymayı önlemek için tırtıklı olup genişliği en az 20×34 cm (± 2) olmalıdır. Ayrıca sağında solunda ve önünde plastik koruma olmalıdır.
- 1.13-Eliptik bisikletin ağırlığı en az 70 kg (± 3) olacaktır.
- 1.14-Maksimum kullanıcı ağırlığı taşıma kapasitesi en az 160 kg olmalıdır.
- 1.15-Eliptik bisiklet egzersiz yaparken sallanmadan stabil şekilde dengede durması için en az 4 adet ayarlanabilir kauçuk takoz olmalıdır.
- 1.16-Bisikletin kurulu ebatları en az 197×60×168 cm (± 5) olmalıdır.
- 1.17-Bisikletin gövdesi dayanıklı fırın boya veya elektrostatik boya ile boyanmış olmalıdır.
- 1.18-Bisiklet kullanıcı hatası dışında ki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.19-En az 32 seviyede dijital olarak sertlik derecesi ayarlanmalıdır.

2.2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.


ALI PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

MULTİ ABJUSTABLE BENCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1-Sehpanın döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.2-Sehpa kullanıcıya göre 6 kademe ayarlanabilir olmalıdır. Ayrıca en az 90 derecelik açıda ayarlanabilmelidir.
- 1.3-Sırt dayama minderi ayarı mindere bağlı bir hareketli profil aracılığı ile gövdeye eklenmiş sabitleyici takozlar sayesinde yapılmalıdır. Bu sayede pime gerek duyulmadan kolayca eğim ayarı yapılabilirdir.
- 1.4-Sırt dayama minderi ayarı yapılan ara profilin üstünde minderin tam düz pozisyonunda iken destek alabilmesi için takoz olmalıdır.
- 1.5-Sehpanın parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmayacaktır.
- 1.6-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.7-Sehpada en az 2 parça minder olmalıdır.
- 1.8-Sehpanın en az 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olacaktır.
- 1.9-Sehpada en az 3 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar bulunacaktır.
- 1.10-Sehpanın metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olacaktır.
- 1.11-Sehpada taşıma kolaylığı için tekerlekler olmalıdır. Ayrıca taşıma için oturma minderi altında tutma kolu olmalıdır.
- 1.11-Sehpanın ebatları en az 112×56×59 cm (±5) olmalıdır.
- 1.12-Sehpanın toplam ağırlığı en az 30 kg (±5) olmalıdır.
- 1.13-Sehpa kullanıcı hata dışındaki mekanik arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

1.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.

Ali PAKSOY

İşl. İst. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOŞU BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1-Profesyonel yoğun kullanıma uygun ticari koşu bandı olmalıdır.
- 1.2-Motor Gücü en az 5 HP (Max: 7 HP) AC motor olmalıdır.
- 1.3-Koşu bandı eğim motoru AC olmalıdır. Koşu bandı inverter Taiwan menşeli olmalıdır.
- 1.4-Koşu bandı otomatik yağlama sistemi olmayan, hiç bir şekilde yağlama gerektirmeyen bant özellikli olmalıdır.
- 1.5-Koşu bandı gövdesinde dayanıklı fırın boya ve elektrostatik boya olmalıdır.
- 1.6-Koşu bandının tartan zemin ve darbe emici özelliği olmalıdır. Bant altı destek platform tahtası fenolik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 1.7-Gösterge ekranı ve hemen altında tuş paneli olmalıdır.
- 1.8-Gösterge ekranı ölçüleri en az 52×31 cm (±2) - Tuş paneli ölçüleri en az 27×17 cm (±5) olmalıdır.
- 1.9-Koşu bandı siyah arka planda beyaz-yeşil puntolu 1 Büyük pencere LED ekran olmalıdır. Bu ekranda kalori, Mesafe, Eğim, Hız ve Zaman bilgileri gösterilmelidir.
- 1.10-Gösterge paneli solunda Eğim Kısa Yol tuşları (3-6-9-12) ve Sağında Hız Kısa Yol Tuşları (6-9-12-14) olmalıdır. Ayrıca P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8 programların görsel şemalı bilgileri yer almalıdır.
- 1.11-3 adet materyal (telefon, kitap, su şişesi, cüzdan vb.) yuvası olmalıdır. Bu yuvalardan 2 tanesi sağda ve solda çapı (10 cm ±2), 1 tanesi gösterge ve tuş paneli arasında olmalıdır. (50×4 cm ±2).
- 1.12-Koşu bandı gösterge panelinde altında estetik bir görünüm için ışıklandırılmış şekilde koşu bandının markası yer almalıdır. Koşu bandında Mp3 (Kulaklık), Aux, USB girişleri ve Bluetooth telefon bağlantı uyarı ışığı olmalıdır.
- 1.13-Koşu bandında 2 adet hoparlör olmalıdır. Koşu bandı tuş panelinde Bodyfat, Mode, Hız artırma ve eksiltme (kademeli olarak), Eğim artırma ve eksiltme (kademeli olarak), Medya için İleri-Geri, Oynat-Duraklat (Tek tuş), Ses Açma ve Kısma, User, Program ve Egzersize başlamak için Start-Stop tuşları olmalıdır. Ayrıca koşuya başlamadan önce yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler hakkında uyarı yazıları olmalıdır.
- 1.14-Hızı en az 1-22 km – Eğim en az 15% ve en az 8 adet akıllı kullanıcı tanımlı ve 3 adet manuel giriş yapabileceğiniz program olmalıdır.
- 1.15-Koşu bandının yanlarında ve önünde tutma kolları olmalıdır.
- 1.16-Ön tutma kollarında elden nabız ölçme sensörleri olmalıdır. Sol destek tutma kolunda Start, kademeli eğim arttırıp azaltma (+-) tuşları ve sağ destek tutma kolunda Stop, kademeli (0,1) hız arttırıp azaltma (+-) kısa yol tuşları olmalıdır.
- 1.17-Koşu bandında APP Bluetooth bağlantı özelliği olmalıdır. APP Store veya Google Play uygulamalarından Fit-Show programı indirilerek koşu bandına Bluetooth ile bağlanıp uzaktan kumanda edilebilir olmalıdır. Uygulama içerisinde hız, zaman, mesafe, Kalori bilgileri kolayca ayarlanabilir olmalıdır. Ayrıca bu özellik sayesinde kişiler ve antrenörler istedikleri zaman aralığındaki veri bilgilerini alarak, istatistikler çıkarabilmelidir. Bu istatistikler daha verimli bir çalışma hazırlayabilmelerine yardımcı olmalıdır.
- 1.18-Koşu bandı telefon uygulamasında mesafe, zaman ve kalori hedefi koyulabilir olmalıdır. Bu sayede kullanıcı ve antrenörler günlük programlarını, yakacağı kaloriye veya yapacağı egzersizin süresine ve mesafesine göre nokta atışı egzersizler programlayabilmelidir. Hedef çalışması tamamlandığında koşu bandı egzersizi sonlandırmalıdır.
- 1.19-Kullanıcı telefon uygulamasında kendi verilerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık çıktısını alıp sosyal medyada paylaşabilmelidir. Bu sayede antrenör verilere kolay ulaşabilir ve kişiye göre program hazırlayabilmelidir.
- 1.20-Koşu bandında acil durumlarda mıknatıslı otomatik durdurma için buton (güvenlik anahtarı) olmalıdır.
- 1.21-Koşu bandı polar band ile göğüsten nabız ölçme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.22-Koşu bandı kurulu ebatları en az 213×90×156 cm (±5) ölçülerinde olmalıdır.
- 1.23-Koşu bandı koşu alanı en az 60×160 cm (±5) ölçülerinde olmalıdır.
- 1.24-Koşu bandı taşıma kapasitesi en az 180 kg olmalıdır.
- 1.25-Koşu bandı ağırlığı en az 150 kg (±5) olmalıdır.
- 1.26-Koşu bandı ayak basma çıkışı en az 147×10 cm (±2). Ayrıca çıta sonları plastik kapak ile kapatılmış olup üzerinde koşuya başlamadan önce yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirlerle ilgili uyarı yazıları bulunmalıdır.
- 1.27-Koşu bandı ayak basma çıkışı üstünde ayrıca ayakların kaymaması ve darbelere karşı dayanıklı olması için kauçuk malzeme olmalıdır. Bu malzeme ölçüleri en az 107×9 cm (±2) olmalıdır.
- 1.28-Koşu bandında istenildiğinde kolayca yerinin değiştirilebilmesi tekerlekler olmalıdır.
- 1.28-Koşu bandı kullanıcı hatası dışında ki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

2.1- Garanti Süresi:

2.2- Kalite Standardı:

2.3- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

4.1- İdarenin belirleyeceği sürede belirttiği adrese teslimat yapılacaktır.

Ali PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

CALF RAISE (BALDIR ÇALIŞTIRMA) MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Makine kullanıcıların alt bacak kaslarını çalıştıracak nitelikte olmalıdır.
- 1.2- Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmayacaktır.
- 1.3- makine profilleri oval olmalıdır, en az 3 mm kalınlığında olmalıdır.
- 1.4- Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olacaktır
- 1.5- makinenin en az 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olacaktır.
- 1.6- Makinenin ağırlık bloklarının çift tarafı da estetik görüntüsü olan sert plastik kapaklar ile kapatılıp hem güzel bir görüntü hem de kullanıcılar için güvenli olmalıdır.
- 1.7- Makinende bilinen sistemdeki gibi yerinden çıkarmalı ve takmalı ağırlık pimi kullanılmayacak, özel tasarlanmış ağırlık blokları olmalıdır.
- 1.8- Makinende kullanıcı, yeni geliştirilmiş teknoloji ile ağırlık artırımlarını ayarlarken pürüzsüz ve akıcı bir özelliğe sahip kadrant sayesinde döndürerek ağırlık artışı sağlamalıdır.
- 1.9- Makinende çelik ile güçlendirilmiş kayış sistemi olmalıdır
- 1.10- Makinenin toplam çalışma ağırlığı en az 120 kg olmalıdır.
- 1.11- Makinende kullanıcının ayaklarını koyabilmesi ve hareketi sağlıklı yapmalarını sağlaması için metal platform olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantili olmalıdır.
- 2.2- 10 yıl parça bulundurulmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

4.1-

Ali PAKSOY
İşl. İşl. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ÖZELLİKLER

SMİTH MACHİNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.1-Makine kullanıcıların göğüs, omuz, sırt, bacak kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlayacaktır.
- 1.2-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmayacaktır.
- 1.3-Makine yedek ağırlık asmak için en az 4 adet aparat olmalıdır.
- 1.4-Makine barı tutma yerleri kaymayı önlemek için tırtıklı olmalıdır.
- 1.5-Makinede en az 10 kademe askı olmalıdır.
- 1.6-Makine bar taşıma mili arkalarında 2 adet makara olmalıdır.
- 1.7-Makine barının iki tarafında da güvenlik kısıkaçları olmalıdır.
- 1.8-Makinenin aşağısında ve yukarısında plastik sonlandırıcı olmalıdır.
- 1.9-Makine profilleri en az 3 mm kalınlığında kare olmalıdır.
- 1.10-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olacaktır.
- 1.11-Makinede en az 4 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar bulunacaktır.
- 1.12-Makine ebatları en az 109×218×232 cm (±5) olmalıdır.
- 1.13-Makinenin toplam ağırlığı en az 218 kg (±5) olmalıdır.
- 1.14-Makine kullanıcı hata dışındaki mekanik arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

1.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.

Ali PAKSOY
İşl. Şt. Koor. Şb. Md.


MAL ALIM TEKNİK ÖZELLİKLER

SCOTT BENCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Sehpanın döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.2-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığı elips profil olmalıdır.
- 1.3-Sehpanın en az 3 katmanlı tere,sülfüre,bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.4-Sehpanın oturma koltuğu kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır.
- 1.5-Sehpada en az 2 adet minder olmalıdır.
- 1.6-Sehpada en az 3 adet yerle temas eden ayak olmalıdır.
- 1.7-Sehpanın parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmayacaktır.
- 1.8-Sehpanın metal profilleri elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olacaktır.
- 1.9-Sehpanın ebatları en az 100x80x95 cm olmalıdır.
- 1.10-Sehpanın toplam ağırlığı en az 40 kg olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

2.1- Garanti Süresi:

2.2- Kalite Standardı:

2.3- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

4.1- İdarenin belirleyeceği sürede belirttiği adrese teslimat yapılacaktır.

Ali PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

FLAT BENCH DÜZ SEHPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1-Sehpanın döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.2-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.3-Sehpanın parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.4-Sehpa da kolay taşıma için 2 adet tekerlek olmalıdır.
- 1.5-Sehpada 2 adet minder olmalıdır.
- 1.6-Sehpanın en az 3 katmanlı tere , sülfüre , bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.7-Sehpada en az 3 adet yerle temas eden ayak olmalıdır.
- 1.8-Sehpanın metal profilleri elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- 1.9-Sehpanın ebatları en az 120*53*55 cm olmalıdır.
- 1.10-Sehpanın toplam ağırlığı en az 18 kg olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

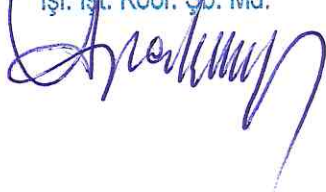
- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.

Ali PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md


MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAR STANDI ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1- En az 5 adet bar koyma yuvası olmalıdır. 1.2- Barlar dik olarak konulabilmelidir. 1.3- Ayakları zemine zarar vermemesi için kauçuk papuçlu olmalıdır.
2. KONTROL VE MUAYENE 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır. 2.2- 10 yıl yedek parça bulundurmalıdır 2.3- Kalite Standardı: 2.4- Ambalaj Özellikleri:
3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi 3.1-
4- Teslimat Süresi/Yeri/ 4.1-

Ali PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md.


MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

HAMMER BAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1-Flanş plaka takma çapı en az 50 mm olmalıdır.
- 1.2-Tutma yeri kaymaz izli tırtıklı krom olmalıdır.
- 1.3-Mil çapı en az 30 mm olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- Kalite Standardı:
- 2.3- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirleyeceği sürede belirttiği adrese teslimat yapılacaktır.

Ali PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md.



MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Z BAR 120 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1- Bar olimpik özellikte olup ağırlık diski takma kısımları 5 cm çapında olmalıdır. 1.2-Tutma yeri krom olmalıdır. 1.3-Eğik olmalıdır. 1.4-Barın uzunluğu en az 120cm ve eğimli olmalıdır. 1.5-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte baklava desenli ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır.
2. KONTROL VE MUAYENE 2.1- Garanti Süresi: 2.2- Kalite Standardı: 2.3- Ambalaj Özellikleri:
3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi 3.1-
4- Teslimat Süresi/Yeri/ 4.1- İdarenin belirleyeceği sürede belirttiği adrese teslimat yapılacaktır.

Ali PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md.


MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

OLİMPİK BAR 152 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Bar olimpik özellikte olup ağırlık diski takma kısımları 5 cm çapında olmalıdır.
- 1.2-Tutma yeri krom olmalıdır.
- 1.3-Krom kaplı mil olmalıdır.
- 1.4-Bar çapı 50 mm olmalıdır.
- 1.5-Barın tutma yerleri kaymaz özellikte ve ele zarar vermeyen izlere sahip olmalıdır.
- 1.6-Taşıma kapasitesi 300-350 kg olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- Kalite Standardı:
- 2.3- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirleyeceği sürede belirttiği adrese teslimat yapılacaktır.

Ali PAKSOY
İşl. İş. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

SPINNING BİSİKLETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1-Çerçeve malzemesi çelik olmalıdır.
- 1.2-Yerleşik konsol uyumlu olmalıdır. (opsiyonel)
- 1.3-Koltuk profili ve tutma kolu profili alüminyum alaşım ve 40×80 cm (±3) ölçülerinde olmalıdır.
- 1.4-Ayak profili yuvarlak paslanmaz malzemeden ve çapı 50 mm (±3) olmalıdır.
- 1.5-Direnç ayarı manuel olarak yapılmalı ve sürtünmeli olmalıdır.
- 1.6-Pedal tipi SPD uyumlu çift taraklı + ayak boşluğu olmalıdır.
- 1.7-Gidon ayarı menzil ve tip en az 4 aşamalı ileri-geri ve aşağı-yukarı şekilde ayarlanabilir üstün ergonomik tasarım olmalıdır.
- 1.8-Sele ayarı menzil ve tip en az 4 aşamalı ileri-geri ve aşağı-yukarı şekilde ayarlanabilir üstün ergonomik tasarım olmalıdır.
- 1.9-Bisiklet taşıma kolaylığı için önde en az 2 adet tekerlek olmalıdır.
- 1.10-Su şişesi koyma yuvası olmalıdır.
- 1.11-Volan disk ağırlığı en az 22,5 kg (±2) olmalıdır.
- 1.12-Bisiklet kayış sistemi ile çalışmalıdır.
- 1.13-Bisiklet kurulu ebatları en az 113×64×118 cm (±5) olmalıdır.
- 1.14-Sabitleyici çubuklar büyük boy, gizli sabitleme olmalıdır.
- 1.15-Koruma ve germe levhaları kaliteli, germe levhası biçim ayarı olmalıdır.
- 1.16-Destek tasarımı üstün koruma parçası olmalıdır.
- 1.17-Maksimum kullanıcı ağırlığı en az 150 kg olmalıdır.
- 1.18-Ürünün ağırlığı en az 65 kg (±5) olmalıdır.
- 1.19-Spin bike kullanıcı hatası dışında ki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır. 10 yıl parça garantisi olmalıdır.
- 2.2- Kalite Standardı: yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır.
- 2.3- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1-Makinenin montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. İdareden ücret talep etmeyecektir.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır.

Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TWİSTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1-Kullanıcıların bel bölgelerini çalıştırmalıdır.
1.2-Parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
1.3-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
1.4-Sehpada karşılıklı çalışılabilmesi için 2 adet ayak basma platformu ve önünde 4 adet destek tutma kolları olmalıdır. Bu sayede aynı anda 2 kişi çalışabilmelidir.
1.5-Makinede en az 4 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar bulunmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır. 10 yıl parça garantisi olmalıdır.
2.2- Kalite Standardı: yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır.
2.3- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Makinenin montajı yüklenici firma tarafından yapılmalıdır. İdareden ücret talep etmeyecektir.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır.

Ali PAKSOY

İşl. İst. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÜREK ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1-Göstergesinde zaman, mesafe, kalori, dakikada çekilen kürek sayısı, toplam kürek sayısı ve kürek hızını göstermelidir.
- 1.2-Rüzgar havalı kürek olmalıdır.
- 1.3-Tek pencere LCD ekran olmalıdır. Ekran gövdeye bağlantılı bakış açısına göre ayarlanabilir olmalıdır.
- 1.4-Adet hazır program olmalıdır.
- 1.5-Kurulu ebatları: 244×61×36 cm (±5) olmalıdır.
- 1.6-Taşıma kapasitesi 170 kg olmalıdır.
- 1.7-Kürek ağırlığı en az 30 kg (±) olmalıdır.
- 1.8-Oturma koltuğu çalışma esnasında ileri geri raylarda hareket etmelidir.
- 1.9-Kürek çekişi zincirli sistem ile çalışmalıdır.
- 1.10-Geniş ayak dayama pedalları olmalıdır. Bu pedallar kayganlığı önlemesi için kauçuk malzemeden, üstünde ayakların sabit durması için kayış ve topuk kısmında ayağın dengede durması için plastik aparat olmalıdır.
- 1.11-Oturma koltuğu çift raylı olmalıdır.
- 1.12-Katlanabilir özellikte olmalıdır.
- 1.13-Yere temas eden ayakları zemine zarar vermemesi için kauçuk olmalıdır.
- 1.14-Ergonomik tutma barı sayesinde bileklere uygulanan basıncı azaltmalıdır.
- 1.15-Taşıma kolaylığı için önünde 2 adet teker olmalıdır.
- 1.16-Kürek kullanıcı hatası dışında ki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- Kalite Standardı:
- 2.3- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

4.1- İdarenin belirleyeceği sürede belirttiği adrese teslimat yapılacaktır.

Ali PAKSOY

İşl. İst. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

LAT PULL DOWN - LOW ROW (COMBO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Makine kullanıcıların sırt kaslarını çalıştıracak nitelikte olmalıdır.
- 1.2- Makine kullanım aparatı en az 125 cm genişliğinde tutma aparatına sahip olmalıdır.
- 1.3- Makinenin ağırlık bloğu kullanıcıların sağlığı ve güvenliği açısından iki taraftan da dizayn edilmiş kapaklara sahip olmalıdır.
- 1.4- Makinenin ağırlık bloğunda en az 80 kg' a kadar ağırlıklar olup, 5' er kg aralıklarla artmalıdır.
- 1.5- Makinenin 2 adet çalışma kolu olmalıdır. Bir kol lat pull, diğer kolu steated row çalışmasına uygun combo makine olmalıdır.
- 1.6- Makinenin çalışma aparatı özel kanca ile tutturulmuş olup, kullanıcının isteğine bağlı farklı aparatlar ile değiştirilebilir olmalıdır.
- 1.7- Makinede 1 adet oturma koltuğu bulunmalıdır. Ve kullanıcının rahat edebilmesi için ergonomik tasarımda olmalıdır.
- 1.8- Makine oturma alanı 3 katmanlı tere, sülfüre ve bakteriye karşı dayanıklı olmalıdır. Çift kat dikişle güçlendirilmiş yoğunlukta olmalıdır.
- 1.9- Makinede lat Pull çalışması yapılırken kullanıcının rahat edebilmesi ve destek alabilmesi için 2 adet silindir şeklinde ve yüksekliği ayarlanabilir diz dayama minderleri olmalıdır.
- 1.10- Makine kablo sistemi ile çalışmalıdır. Kablo en az 6 mm kalınlığında, 7 ayrı çelikten birleşmiş olup, her bir kablonun içinden en az 19 adet çelik tel geçmelidir.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- **Garanti Süresi:** En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır. 10 yıl parça garantisi olmalıdır
- 2.2- **Kalite Standardı:** Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır
- 2.3- **Ambalaj Özellikleri:** Sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Makinenin montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. İdareden ücret talep etmeyecektir.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdare tarafından istenilen yere ve zamana göre teslim edilmelidir.



ANIPAKS
İşl. İşt. Koor. Ş.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİP THRUST TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1-Makine kullanıcıların squat kaslarını çalıştırmaya olanak sağlamalıdır. 1.2-Makinede serbest ağırlık ile yükleme yapılarak çalışılmalıdır. 1.3-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır. 1.4--Makine 3 mm et kalınlığında kare profil olmalıdır. 1.5-Makinede 3 adet minder olmalıdır. 1.6-Makine sırt dayama minderi arkasında plaka depolamak için yuvalar olmalıdır. 1.7-Makine karın dayama silindir minderi kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır. 1.8-Makinenin döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır. 1.9-Makine 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır. 1.10-Makine ayak dayama platformu ayakların kaymaması için tırtıklı yüzey olmalıdır. 1.11-Makinede en az 4 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar bulunmalıdır. 1.12-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır. 1.13-Makine ebatları en az 87×150×162 cm (±5) olmalıdır. 1.14-Makinenin toplam ağırlığı en az 80 kg (±5) olmalıdır. 1.15--Makine kullanıcı hata dışındaki mekanik arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır. 1.16-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır
2. KONTROL VE MUAYENE 2.1- Garanti Süresi: 2.2- STK: 2.3- Kalite Standardı: 2.4- Ambalaj Özellikleri:
3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.
4- Teslimat Süresi/Yeri/ 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

INCLINE BENCH PRESS ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1- Profil kalınlığı en az 3 mm olmalıdır. 1.2- Sehpa ağırlığı en az 85 kg olmalıdır. 1.3- Kurulu ebatları en az 2100*1650*1520 mm. 1.4- Profillerde elektro statik boya olmalıdır. 1.5- Ergonomik özel diyazn döşeme olmalıdır. 1.6- Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır
2. KONTROL VE MUAYENE 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır. 2.2- STK:10 yıl yedek parça bulundurmaktadır 2.3- Kalite Standardı: 2.4- Ambalaj Özellikleri:
3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi 3.1-
4- Teslimat Süresi/Yeri/ 4.1-


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DECLINE BENCH PRESS ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1-Profil kalınlığı en az 3 mm olmalıdır.
- 1.2-Sehpa ağırlığı en az 85 kg olmalıdır.
- 1.3- Kurulu ebatları: 1540*2010*1220 mm olmalıdır.
- 1.4-Profillerde elektro statik boya vardır.
- 1.5-Ergonomik özel diyazn döşeme olmalıdır.
- 1.6-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- 10 yıl yedek parça bulundurmaktadır
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

4.1-


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
LEG EXTENSION& LEG CURL MACHINE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1-Makine profesyonel kullanıma uygun ve kullanıcıların ön ve arka bacak kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlamalıdır.
- 1.2-Makine oturma minderi yanlarında destek tutma kolları olmalıdır. Bu kollar elin kaymaması için kauçuk kaplama ve kapamaları alüminyum malzemeden olmalıdır.
- 1.3-Makinede hareketin nasıl yapıldığını gösteren insan figürlü şemalar olmalıdır.
- 1.4-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.5-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.6-Makine 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.7-Makinenin döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.8-Makinede en az 4 adet minder olmalıdır.
- 1.9-Makine çalışma ağırlığı en az 80 (seksen) kg olmalıdır. Ağırlıklar mıknatıslı pim aracılığı ile değiştirilmelidir ve pim kaybolmaması için ağırlık miline bağlı olmalıdır.
- 1.10-Makine çalışma ağırlık plakaları uzun dayanım için kesme çelik olmalıdır. Kesinlikle döküm olmamalıdır.
- 1.11-Makine sırt dayama minderi kullanıcı boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır. Ayar mekanizması kaybolmaması ve yerinden çıkmaması için makineye sabit olmalıdır.
- 1.12-Makine bacak dayama minderlerinin 2'side pim aracılığı ile kullanıcı boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır.
- 1.13-Makinenin ağırlık bloğu arkası metal ön tarafı koyu renk fiberglas malzeme kapaklar ile kapatılmış olmalıdır. Ön kapakta ağırlık ayarı yapılabilecek kadar açık alan olmalıdır.
- 1.14-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- 1.15-Makinede en az 5 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar olmalıdır.
- 1.16-Kullanıcının kişisel ayarlarını yapacağı kol, buton veya düğmelerin hepsi aynı renkte olmalıdır. Böylece kullanıcı ne tür ayarlamalar yapması gerektiğini anlayabilmeli ve ayarlamaları kolayca yapabilmelidir.
- 1.17-Makine kablo sistemi ile çalışmalıdır. Kablo sistemi en az 6 mm kalınlığında 7 ayrı çelik kablodan oluşup her birinin içinden asgari 19 ad çelik tel geçecek özellikte olmalıdır.
- 1.18-Güvenlik açısından makara, kablonun içerisinden çıkmasını önleyici şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 1.19-Makine ebatları en az 145×125×165 cm (±5) olmalıdır.
- 1.20-Makinenin toplam ağırlığı en az 245 kg (±5) olmalıdır.
- 1.21-Makine kullanıcı hatası dışındaki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.22-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

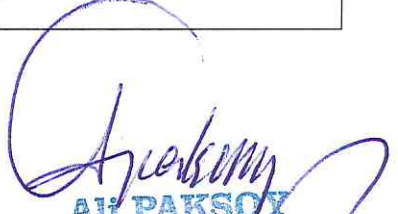
- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- 10 yıl parça bulundurmamalıdır.
- 2.4- Kalite Standardı: yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi bulundurmamalıdır.
- 2.5- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalajlama ile teslim edilecektir. Firmanın yetkili ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- makinenin montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. İdareden ücret talep edilmeyecektir.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- idarenin belirlediği gün ve sürede yapılacaktır.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİCEPS- TRİCEPS MACHİNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.1-Makine kullanıcıların ön ve arka kol kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlamalıdır.
- 1.2-Makinede hareketin nasıl yapıldığını gösteren insan figürlü şemalar olmalıdır.
- 1.3-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.4-Makine oturma ve sırt koltuğu kullanıcı boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır. Ayar mekanizması kaybolmaması ve yerinden çıkmaması için makineye sabit olmalıdır.
- 1.5-Makine tutma kolları pim aracılığı ile kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır. Ayrıca ellerin kaymaması için kauçuk kaplama ve kapamaları alüminyum malzemeden olmalıdır.
- 1.6-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.7-Makine 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.8-Makinenin döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.9-Makinede en az 3 adet minder olmalıdır.
- 1.10-Makine çalışma ağırlığı en az 80 (seksen) kg olmalıdır. Ağırlıklar mıknatıslı pim aracılığı ile değiştirilmelidir ve pim kaybolmaması için ağırlık miline bağlı olmalıdır.
- 1.11-Makine çalışma ağırlık plakaları uzun dayanım için kesme çelik olmalıdır. Kesinlikle döküm olmamalıdır.
- 1.12-Makinenin ağırlık bloğu arkası metal ön tarafı koyu renk fiberglas malzeme kapaklar ile kapatılmış olmalıdır. Ön kapakta ağırlık ayarı yapılabilecek kadar açık alan olmalıdır.
- 1.13-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- 1.14-Makinede en az 4 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar olmalıdır.
- 1.15-Kullanıcının kişisel ayarlarını yapacağı kol, buton veya düğmelerin hepsi aynı renkte olmalıdır. Böylece kullanıcı ne tür ayarlamalar yapması gerektiğini anlayabilmeli ve ayarlamaları kolayca yapabilmelidir.
- 1.16-Makine kablo sistemi ile çalışmalıdır. Kablo sistemi en az 6 mm kalınlığında 7 ayrı çelik kablodan oluşup her birinin içinden asgari 19 ad çelik tel geçecek özellikte olmalıdır.
- 1.17-Güvenlik açısından makara, kablounun içerisinden çıkmasını önleyici şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 1.18-Makine ebatları en az 111×128×165 cm (±5) olmalıdır.
- 1.19-Makinenin toplam ağırlığı en az 204 kg (±5) olmalıdır.
- 1.20-Makine kullanıcı hatası dışındaki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.21-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAUÇUK FLANŞ AĞIRLIK 25 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Olimpik ebatlarda iç çapı 50 mm olmalıdır.
- 1.2- Döküm demir üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.3-Kilogramlarına göre farklı renk seçenekleri olmalıdır.
- 1.4-Üzerlerinde kilogramları yazmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK: Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır
- 2.3- Kalite Standardı: Sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır.



Ali PAKSOZ
İşl. İst. Koor. Şb. Md

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAUÇUK FLANŞ AĞIRLIK 20 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Olimpik ebatlarda iç çapı 50 mm olmalıdır.
- 1.2- Döküm demir üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.3-Kilogramlarına göre farklı renk seçenekleri olmalıdır.
- 1.4-Üzerilerinde kilogramları yazmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK: Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır
- 2.3- Kalite Standardı: Sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAUÇUK FLANŞ AĞIRLIK 17,5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Olimpik ebatlarda iç çapı 50 mm olmalıdır.
- 1.2- Döküm demir üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.3-Kilogramlarına göre farklı renk seçenekleri olmalıdır.
- 1.4-Üzerlerinde kilogramları yazmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK: Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır
- 2.3- Kalite Standardı: Sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAUÇUK FLANŞ AĞIRLIK 15KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Olimpik ebatlarda iç çapı 50 mm olmalıdır.
- 1.2- Döküm demir üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.3-Kilogramlarına göre farklı renk seçenekleri olmalıdır.
- 1.4-Üzerilerinde kilogramları yazmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK: Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır
- 2.3- Kalite Standardı: Sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAUÇUK FLANŞ AĞIRLIK 12,5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Olimpik ebatlarda iç çapı 50 mm olmalıdır.
- 1.2- Döküm demir üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.3-Kilogramlarına göre farklı renk seçenekleri olmalıdır.
- 1.4-Üzerilerinde kilogramları yazmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

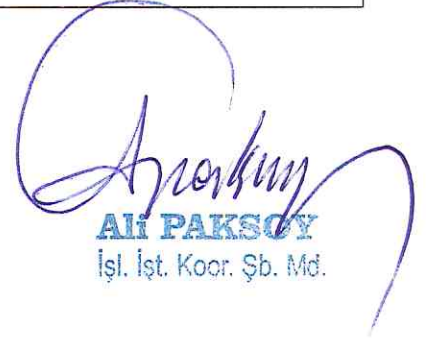
- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK: Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır
- 2.3- Kalite Standardı: Sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır.


ALI PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAUÇUK FLANŞ AĞIRLIK 10 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Olimpik ebatlarda iç çapı 50 mm olmalıdır.
- 1.2- Döküm demir üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.3-Kilogramlarına göre farklı renk seçenekleri olmalıdır.
- 1.4-Üzerilerinde kilogramları yazmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK: Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır
- 2.3- Kalite Standardı: Sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır.


Ali PAKSOZ
İşl. İst. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAUÇUK FLANŞ AĞIRLIK 7,5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Olimpik ebatlarda iç çapı 50 mm olmalıdır.
- 1.2- Döküm demir üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.3-Kilogramlarına göre farklı renk seçenekleri olmalıdır.
- 1.4-Üzerilerinde kilogramları yazmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK: Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır
- 2.3- Kalite Standardı: Sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAUÇUK FLANŞ AĞIRLIK 5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Olimpik ebatlarda iç çapı 50 mm olmalıdır.
- 1.2- Döküm demir üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.3-Kilogramlarına göre farklı renk seçenekleri olmalıdır.
- 1.4-Üzerlerinde kilogramları yazmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK: Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır
- 2.3- Kalite Standardı: Sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAUÇUK FLANŞ AĞIRLIK 2,5 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Olimpik ebatlarda iç çapı 50 mm olmalıdır.
- 1.2- Döküm demir üzerine kauçuk kaplama ile üretilmiş olmalıdır.
- 1.3-Kilogramlarına göre farklı renk seçenekleri olmalıdır.
- 1.4-Üzerlerinde kilogramları yazmalıdır

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK: Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır
- 2.3- Kalite Standardı: Sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.
- 2.4- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

ABDOMİNAL BENCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1-Sehpanın döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.2-Sehpa kullanıcı boyuna göre pim aracılığı ile en az 5 kademede ayarlanabilir olmalıdır.
- 1.3-Sehpada Sırt dayama minderi altında ayarlama yapılırken kolaylık sağlaması için destek yayı olmalıdır.
- 1.4-Sehpa profilleri 3 mm kalınlığında kare olmalıdır, elips veya boru profil olmamalıdır.
- 1.5-Sehpa ayak dayama silindir minderleri arasında destek tutma kolu olmalıdır. Bu kol ellerin kaymaması için kauçuk kaplama olmalıdır.
- 1.6-Sehpa ayak dayama minderleri doğru açıda çalışmaya imkan sağlaması için ters V şeklinde olmalıdır.
- 1.7-Sehpada en az 3 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar bulunacaktır
- 1.8-Sehpada en az 4 adet minder olmalıdır.
- 1.9-Sehpa sırt dayama minderi belin alt tarafını daha iyi kavrayacak şekilde biraz daha geniş olmalıdır.
- 1.10-Sehpanın parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.11-Sehpanın en az 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.12-Sehpanın metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- 1.13-Sehpada taşıma kolaylığı için tekerlekler olmalıdır.
- 1.14-Sehpanın ebatları en az 155×67×100 cm (±5) olmalıdır.
- 1.15-Sehpanın toplam ağırlığı en az 40 kg (±5) olmalıdır.
- 1.16-Sehpa kullanıcı hata dışındaki mekanik arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.17-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DUMBELL 1 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Dışı neopren malzemeden üretilmiş olmalıdır
- 1.2- Teri absörbe eder olmalıdır.
- 1.3- El anatomisine uygun olarak dizayn edilmiş olup antrenmanlar sırasında ağırlara sebebiyet vermemelidir.
- 1.4- Kaymayı engelleyici olmalıdır.
- 1.5-İdarenin belirlediği renkte olmalıdır.
- 1.6- 1 kg olmalıdır.
- 1.7-Döküm demir üzerine vinily kaplama olacaktır.
- 1.8-Renk seçenekleri olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.


Ali PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T BAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.1- Makine kullanıcıların sırt kaslarını çalıştırmaya olanak sağlamalıdır.
- 1.2-Makinede serbest ağırlık ile yükleme yapılarak çalışılmalıdır.
- 1.3-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek köşeler olmamalıdır.
- 1.4-Makine 3 mm et kalınlığında kare profil olmalıdır.
- 1.5-Makine ayak dayama platformu ayakların kaymaması için tırtıklı yüzeyli olmalıdır.
- 1.6-Makinede ellerin yatay ve dikey pozisyonda olacak şekilde farklı açılardan çalışmaya imkan sağlayan 4 adet çalışma tutma kolları olmalıdır.
- 1.7-Makinede en az 4 adet yerle temas eden ayak olmalıdır bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar bulundurulmalıdır.
- 1.8-Makine hareketli tutma kollarının bulunduğu profil gövdenin iç tarafına asılabilmelidir
- 1.9-Makinenin metal profilleri elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- 1.10-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

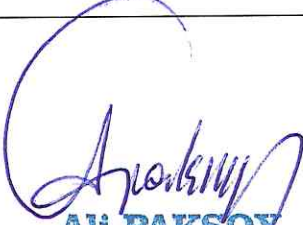
- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- Kalite Standardı:
- 2.3- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1- İdarenin belirleyeceği sürede belirttiği adrese teslimat yapılacaktır.


ALİ PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

BUTTER FLY MACHINE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.1-Makine profesyonel kullanıma uygun ve kullanıcıların göğüs kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlamalıdır.
- 1.2-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.3-Makine çalışma kollarına sabitlenmiş sağda ve solda dirsek minderleri olmalıdır. Ayrıca minderlerin üstünde yatay pozisyonda destek tutma kolları olmalıdır. Bu kollar elin kaymaması için parmak izli plastik veya kauçuk kaplama olmalıdır.
- 1.4-Makine ön kapağı üstünde kapağa gömülü olarak sabitlenmiş 36×16 cm (±2) ölçülerinde bir platform olmalıdır. Bu platformun üstünde yapılan egzersiz ile ilgili bilgilerin takip edilebilmesi için 2×4,5 cm ölçülerinde 2 adet LCD ekran sayaç olmalıdır. Bu ekranlarda zaman ve yapılan tekrar sayısı takip edilebilmelidir. Her çalışmadan sonra ekranı sıfırlayabilmek için ise 1 adet reset tuşu olmalıdır.
- 1.5-Makinede suluk ve havlu asmak için askı olmalıdır.
- 1.6-Platformda ki sayacın altında hareketin nasıl yapıldığını gösteren insan figürlü şemalar, makinenin ismi, kullanım ile ilgili talimatlar ve güvenlik uyarı yazıları olmalıdır. Bu yazılar evrensel bir dil olan İngilizce olmalıdır.
- 1.7-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.8-Makine 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.8-Makinenin döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.9-Makinede en az 5 adet minder olmalıdır.
- 1.10-Makinenin ağırlık bloğunun arkası ve önü sert plastik malzeme ile kapatılmış olmalıdır. Ön kapakta estetik bir görünüm olması için kabartmalı desen olmalıdır, ağırlık uyarı yapılabilecek kadar ise açık alan olmalıdır.
- 1.11-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- 1.12-Makinede en az 4 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar olmalıdır.
- 1.13-Makine oturma koltuğu kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır ve ayar mekanizması kaybolmaması ve yerinden çıkmaması için makineye sabit olmalıdır.
- 1.14-Kullanıcının kişisel ayarlarını yapacağı kol, buton veya düğmelerin hepsi aynı renkte olmalıdır. Böylece kullanıcı ne tür ayarlamalar yapması gerektiğini anlayabilmeli ve ayarlamaları kolayca yapabilmelidir.
- 1.15-Makine kablo sistemi ile çalışmalıdır. Kablo sistemi en az 6 mm kalınlığında 7 ayrı çelik kablodan oluşup her birinin içinden asgari 19 ad çelik tel geçecek özellikte olmalıdır.
- 1.16-Güvenlik açısından makara, kabloun içerisinden çıkmasını önleyici şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 1.17-Makine çalışma ağırlığı en az 80 (seksen) kg olmalıdır. Ağırlıklar mıknatıslı pim aracılığı ile değiştirilmelidir ve pim kaybolmaması için ağırlık miline bağlı olmalıdır.
- 1.18-Makine çalışma ağırlık plakaları uzun dayanım için kesme çelik olmalıdır. Kesinlikle döküm olmamalıdır.
- 1.19-Makine ebatları en az 155×118×168 cm (±5) olmalıdır.
- 1.20-Makinenin toplam ağırlığı en az 200 kg (±5) olmalıdır.
- 1.20-Makine kullanıcı hatası dışındaki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.21-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi:
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

- 3.1- Montaj firma tarafından idarenin belirlediği tarihte yapılacaktır.

4- Teslimat Süresi/Yeri/

- 4.1-İdarenin belirlediği tarihte teslimat yapılacaktır.


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

ABDUCTOR-ADDUCTOR MACHINE TEKNİK ŞARTNAMESİ

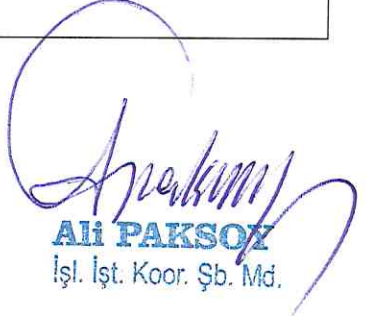
1-TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 1.1-Makine profesyonel kullanıma uygun ve kullanıcıların iç ve dış bacak kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlamalıdır.
- 1.2-Makine oturma minderleri yanlarında destek tutma kolları olmalıdır. Bu kollar ellerin kaymaması için kauçuk veya plastik kaplama olmalıdır.
- 1.3-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.4-Makine diz dayama minderleri altında silindirik ayak destek platformu olmalıdır. Bu silindirik platform ayakların kaymaması için plastik kaplı olmalıdır.
- 1.5-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.6-Makine 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.7-Makinenin döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.8-Makinede en az 4 adet minder olmalıdır.
- 1.9-Makine ön kapağı üstünde kapağa gömülü olarak sabitlenmiş 36×16 cm (±2) ölçülerinde bir platform olmalıdır.
- 1.10-Makinede suluk ve havlu asmak için askı olmalıdır.
- 1.11-Bu platformun üstünde yapılan egzersiz ile ilgili bilgilerin takip edilebilmesi için 2×4,5 cm ölçülerinde 2 adet LCD ekran sayaç olmalıdır. Bu ekranlarda zaman ve yapılan tekrar sayısı takip edilebilmelidir. Her çalışmadan sonra ekranı sıfırlayabilmek için ise 1 adet reset tuşu olmalıdır.
- 1.12-Platformda ki sayacın altında hareketin nasıl yapıldığını gösteren insan figürlü şemalar, makinenin ismi, kullanım ile ilgili talimatlar ve güvenlik uyarı yazıları olmalıdır. Bu yazılar evrensel bir dil olan İngilizce olmalıdır.
- 1.13-Makinenin ağırlık bloğunun arkası ve önü sert plastik malzeme ile kapatılmış olmalıdır. Ön kapakta estetik bir görünüm olması için kabartmalı desen olmalıdır, ağırlık ayarı yapılabilecek kadar ise açık alan olmalıdır.
- 1.14-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olmalıdır.
- 1.15-Makinede en az 4 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar olmalıdır.
- 1.16-Makine diz dayama minderleri kendi ekseninde dairesel olarak dönmesiyle hem iç hem de dış bacak kaslarının çalıştırılabileceği şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
- 1.17-Makine sol tutma kolu altında iç ve dış bacak çalışma ayarı yapılan ayar kolu olmalıdır. Bu kol yukarı doğru çekilerek kolayca ayar yapılabilmelidir.
- 1.18-Kullanıcının kişisel ayarlarını yapacağı kol, buton veya düğmelerin hepsi aynı renkte olmalıdır. Böylece kullanıcı ne tür ayarlamalar yapması gerektiğini anlayabilmeli ve ayarlamaları kolayca yapabilmelidir.
- 1.19-Makine kablo sistemi ile çalışmalıdır. Kablo sistemi en az 6 mm kalınlığında 7 ayrı çelik kablodan oluşup her birinin içinden asgari 19 ad çelik tel geçecek özellikte olmalıdır.
- 1.20-Güvenlik açısından makara, kablonun içerisinden çıkmasını önleyici şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 1.21-Makine çalışma ağırlığı en az 80 (seksen) kg olmalıdır. Ağırlıklar mıknatıslı pim aracılığı ile değiştirilmelidir ve pim kaybolmaması için ağırlık miline bağlı olmalıdır.
- 1.22-Makine çalışma ağırlık plakaları uzun dayanım için kesme çelik olmalıdır. Kesinlikle döküm olmamalıdır.
- 1.23-Makine ebatları en az 160x100x168 cm (±5) olmalıdır.
- 1.24-Makinenin toplam ağırlığı en az 219 kg (±5) olmalıdır.
- 1.25-Makine kullanıcı hatası dışındaki arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.26-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.

2-KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: En az 2 yıl firma garantisi olmalıdır. 10 yıl parça garantisi olmalıdır.
- 2.2- Kalite Standardı: Yetkili merciler tarafından verilen standart belgesi olmalıdır.
- 2.3- Ambalaj Özellikleri: sevkiyat sırasında koruyucu ambalaj ile teslim edilmelidir. Firmanın orijinal ambalajı olmalıdır.

3-TESLİMAT VE SÜRESİ/YERİ: İdarenin belirlediği yer ve sürede yapılacaktır


ALI PAKSOY
İşl. İst. Koor. Şb. Md.

MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

LEG PREESS/HACK SQUAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.-TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.-1-Makine kullanıcıların bacak ve baldır-squat kaslarına yönelik egzersizler yapmasına olanak sağlamalıdır.
- 1.-2-Makinenin parçalarının bitiş noktaları kapatılmış olup kullanıcıya zarar verecek keskin köşeler olmamalıdır.
- 1.-3-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.
- 1.-4-Makine 3 katmanlı tere, sülfüre, bakteriye dayanıklı çift kat dikiş ile güçlendirilmiş maksimum yoğunlukta kullanıma uygun döşeme sistemine sahip olmalıdır.
- 1.-5-Makinenin döşemelerinde kullanıcıların dengeli çalışmasını sağlayan vücudu kavrayacak şekilde tasarlanmış poliüretan kalıplı sünger sistemi kullanılmış olmalıdır.
- 1.-6-Makinede en az 4 adet minder olmalıdır.
- 1.-7-Makine ayak dayama platformu istenildiğinde pim yardımı ile içe doğru katlanmalı ve makine squat çalışmaya uygun hale gelmelidir.
- 1.-8-Makine sırt dayama minderi kullanıcı boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır.
- 1.-9-Makine omuz dayama minderi üstünde destek tutma kolları olmalıdır.
- 1.-10-Makine sırt dayama minderi yanlarında güvenlik tutma kolları olmalıdır. Bu kollar ile makinede hareketi güvenli bir şekilde sonlandırabilmek için emniyet kilidi olmalıdır.
- 1.-11-Makinenin metal profilleri, elektrostatik yöntemle boyanmış ve çift kat parlatılarak fırınlanmış olacaktır.
- 1.-12-Makinede en az 4 adet ağırlık asma aparatı olmalıdır. 2 tanesi sırt dayama minderi arkasında ağırlıklı çalışma yapabilmesi için, 2 tanesi yedek plaka asmak için olmalıdır.
- 1.-13-Makinede en az 5 adet yerle temas eden ayak olmalıdır, bu ayaklarda zemine zarar vermemek amacı ile yüksek yoğunluklu plastik pabuçlar bulunacaktır.
- 1.-14-Makine ebatları en az 224×133×138 cm (±5) olmalıdır.
- 1.-15-Makinenin toplam ağırlığı en az 260 kg (±5) olmalıdır.
- 1.-16-Makine kullanıcı hata dışındaki mekanik arızalara karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.-17-Makine profilleri estetik ve yumuşak bir görüntü sunması için, diğer profillere göre eğilme ve bükülmelere karşı daha güçlü olan 3 mm et kalınlığında elips profil olmalıdır.

2. KONTROL VE MUAYENE

- 2.1- Garanti Süresi: 2 yıl firma garantisi olmalıdır.
- 2.2- 10 yıl yedek parça bulundurmamalıdır.
- 2.2- STK:
- 2.3- Kalite Standardı:
- 2.4- Ambalaj Özellikleri:

3- Montaj Ve Bakımı-Onarım/ Servisi

3.1-

4- Teslimat Süresi/Yeri/

4.1-


ALI PAKSOY
İşl. İşt. Koor. Şb. Md